

Seilabhängung SA 9466 für Feuchtraum-Wannenleuchte WNLxx 9466 Serie

Betriebs- und Montageanleitung ist für folgende FRISCH-Licht® Seilabhängung SA 9466 für Feuchtraum-Wannenleuchte WNLxx 9466 Serie gültig.



SA 9466

Produktbeschreibung:

Seilabhängung SA 9466 für Feuchtraum-Wannenleuchte WNLxx 9466 Serie. 1 Satz = 2 Stück Drahtseile bis 1000 mm Länge, mit Schnelljustierung, pro Leuchte wird 1 Satz = 2 Stück benötigt.

Nutzbar für folgende LED-Feuchtraum-Wannenleuchte:

- Feuchtraum-Wannenleuchte WNLxx 9466.xxxx Serie

Inhaltsverzeichnis:

Produktinformation	Seite 1
Hersteller und Sicherheit, Inhalt	Seite 2
Maßzeichnung, Hinweise und Anleitung	Seite 3-4
Entsorgung	Seite 4

Hersteller und Kundendienst:

Hersteller:

FRISCH-Licht® GmbH & Co. KG
Schlachthofweg 2
59755 Arnsberg
Telefon: 02932-890178-0
Email: info@frisch-licht.de
Web: www.frisch-licht.de

Kundendienst:

FRISCH-Licht® GmbH & Co. KG
Schlachthofweg 2
59755 Arnsberg
Telefon: 02932-890178-0
Email: info@frisch-licht.de
Web: www.frisch-licht.de

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch!

Überprüfen Sie vor der Montage die Schutzabdeckungen. Defekte oder schadhafte Bauteile müssen vor der Inbetriebnahme ersetzt werden. Die Installation und Montage der Leuchten und Zubehör darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise Anschluss Panel:

Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.

Vor der Montage sind alle stromführenden Leitungen vom Stromnetz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern. Nach dem die Stromzufuhr zur Leuchte unterbrochen wurde, müssen die LED-Platinen abgekühlt sein.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.

Vermeiden Sie direkte Berührungen mit der LED-Platine.

Bei Beschädigungen der Leuchte muss die Stromzufuhr sofort unterbrochen werden.

Die Instandsetzung hat ausschließlich über qualifizierte Fachkräfte zu erfolgen.

VORSICHT - Gefahr eines elektrischen Schlages!

Bei Ausfall oder Störung des LED-Modules wenden Sie sich bitte an FRISCH-Licht.

Schadhafte oder defekte Schutzabdeckungen müssen sofort ausgetauscht werden. Ohne ordnungsgemäße Schutzabdeckungen darf die Leuchte nicht in Betrieb genommen werden.

LED-Modul: Risikogruppe I - ein direkter Blickkontakt mit den Leuchtdioden ist zu vermeiden.



Inbetriebnahme:

Vor Inbetriebnahme bitte die Betriebs- und Montageanleitung sorgfältig lesen. Die Montage darf nur durch fachkundige Arbeitskräfte durchgeführt werden.

Inhalt:




Inhalt:

- 2 Seile ca. 1 m
- 2 Leuchtenhalterungen
- 2 Deckenhalterungen
- 2 Befestigungsschrauben
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 1 Stopfen für die Endleuchte

Maßzeichnung:

0,200 kg

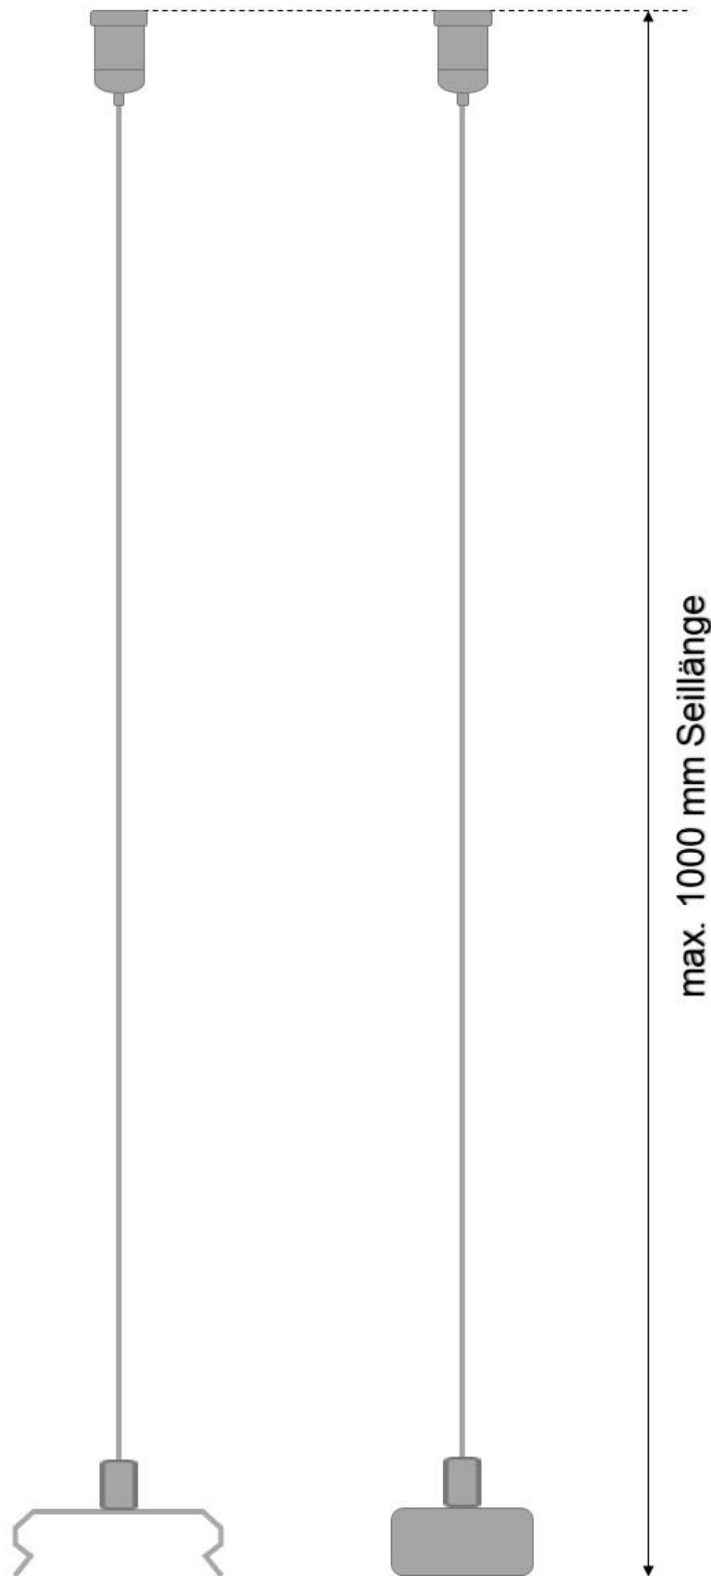

Anleitung und Hinweise:



Befestigen Sie die Deckenhalter je nach Länge der Leuchte an die Decke. Nutzen Sie hierfür die mitgelieferten Dübel und Schrauben.

Länge der Leuchte	Abstände Halter
600 mm	100 mm
1200 mm	400 mm
1500 mm	900 mm

Dann verschrauben Sie die Leuchtenhalter mit dem Seil. Jetzt das Seil mit den Deckenhaltern verschrauben und mit Hilfe des Schnellspanners die gewünschte Höhe einstellen.

Die Leuchte mit der Halterung befestigen. Bei Bedarf können Sie jetzt mit Hilfe des Schnellspanners die Leuchte feinjustieren.

Entsorgung:

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Produkt trennen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie es daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu.

FRISCH-Licht® GmbH & Co. KG bedankt sich für Ihre Mithilfe! WEEE-Reg.-Nr. DE45351975